

הנדון: חוות דעת לנגישות מתו"ס ושירות בשרותי בריאות כללית

<u>שם המקום/עסק</u>	<u>קומה</u>	<u>כתובת</u>	<u>תאריך הביקורת</u>	<u>איש קשר</u>

שלום רב!

לבקשתכם בצעתי במבנה ובסביבתו סקר נגישות לצרכי עמידה בדרישות חוק.
סקר זה בוצע בהתאם לדרישות אלו:

1. חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות תשנ"ח 1998.
2. תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות (התאמות נגישות למקום ציבורי שהוא בנין קיים/חדש).
3. תקן ישראלי 1918 על חלקיו הרלוונטיים.
4. התאמות נגישות שירותי בריאות תשע"ו 2016.

הפתרונות והשרטוטים הגרפיים המוצעים בחוות דעת זו הינם להמחשה בלבד - על הבעלות לבצע ההתאמות ע"פ דרישות חוק ובהתאם לנדרש.

מומלץ להיוועץ בנו טרם קבלת כל החלטה ואו דרך לפתרון בכדי למנוע בזבוז זמן וכסף מיותרים.
התאמות הנגישות יתוכננו ויוקמו, באופן שיבטיח שימוש ועמידות בתנאי סביבה לאורך שנים תוך היזקקות לתחזוקה מזערית ככל האפשר, יש לוודא שכל ההתאמות תהינה תקינות וזמינות בכל עת שהמקום פתוח לציבור, אין להסב את ההתאמות לשימושים אחרים.

מטרת החוק:

חוק זה מטרתו להגן על כבודו וחירותו של אדם עם מוגבלות, ולעגן את זכותו להשתתפות שוויונית ופעילה בחברה בכל תחומי החיים, וכן לתת מענה הולם לצרכיו המיוחדים באופן שיאפשר לו לחיות את חייו בעצמאות מרבית, בפרטיות ובכבוד, תוך מיצוי מלוא יכולתו.


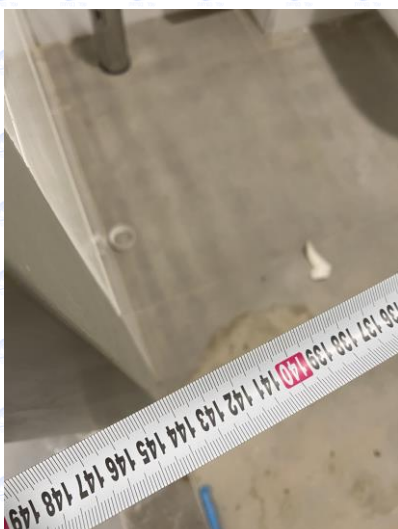
סקר נגישות:


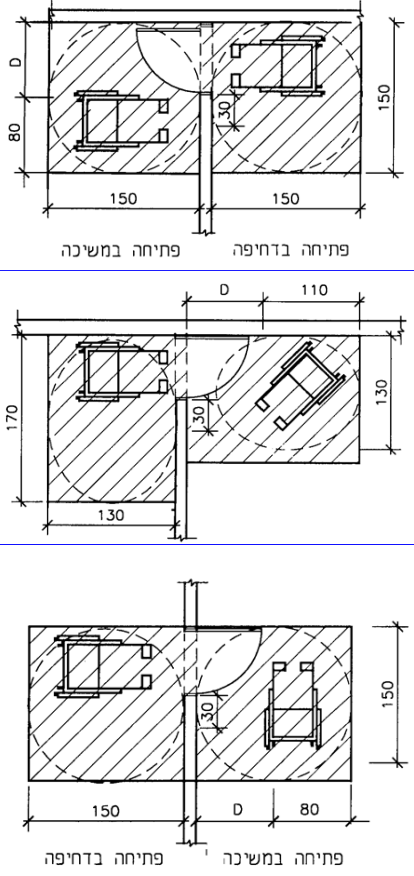
מס"ד	הדרישה	תקין / לא תקין	מידות / כמות	תמונה						
1	<p>דרך נגישה בתוך הבניין</p> <table border="1"> <tr> <td>סוג א'</td> <td>רוחב המעבר החופשי המזערי בפתח (B)</td> </tr> <tr> <td>90</td> <td>בבזרים א-ב, במסטימטרים</td> </tr> <tr> <td>80</td> <td>רוחב המעבר החופשי בפרוזדור, במסטימטרים, בבזרים א-ב יהיה $A \geq 90$ וגם $A \geq 80$ וגם $A \geq 220-B$</td> </tr> </table>	סוג א'	רוחב המעבר החופשי המזערי בפתח (B)	90	בבזרים א-ב, במסטימטרים	80	רוחב המעבר החופשי בפרוזדור, במסטימטרים, בבזרים א-ב יהיה $A \geq 90$ וגם $A \geq 80$ וגם $A \geq 220-B$	תקין		
סוג א'	רוחב המעבר החופשי המזערי בפתח (B)									
90	בבזרים א-ב, במסטימטרים									
80	רוחב המעבר החופשי בפרוזדור, במסטימטרים, בבזרים א-ב יהיה $A \geq 90$ וגם $A \geq 80$ וגם $A \geq 220-B$									
<p>הסבר: רוחב מעברים מזערי יהיה 90 ס"מ סכום המעברים לא יקטן מ 2.10 מ'</p>										
2	אזהרה בחלק דרך מוגבה מסביבתו	תקין								
<p>הסבר: בחלק דרך המשמש את הציבור בשטחי חוץ או פנים המוגבה מן הסביבה הצמודה אליו ב-5 סנטימטרים לפחות, ואין בו אמצעי הגנה מפני מעידה, סף השול יסומן בפס ניגודי ברוחב של 10-20 ס"מ</p>										
3	<p>סימון דלתות, מחיצות וקירות שקופים</p>	תקין במידה ויוצבו מחיצות שקופות יש לסמן בהתאם לפרט								
<p>הסבר: יש לסמן זגוגיות במדבקות בקוטר 15 ס"מ ובניגוד חזותי בשני גבהים ובמרווחים של 1.5 מ' בניהם</p>										
4	בתי אחיזה בתוך בניין המשמש אשפוז או שהשרות בו הוא שרות בריאות לילדים או שיקום	לא רלוונטי								
<p>הסבר: במעברים שמשמשים את המטופלים יימצאו בתי אחיזה רציפים משני צדי המעברים, למעט בחלקי מעברים אם הדבר אינו ניתן לביצוע בשל קיומם של פתחים, חלונות, ארונות או רכיבי בניין אחרים.</p>										
5	דלתות	מס' דלתות במקום ברוחב של 0.8 מ' יש לוודא רוחב 0.90 מ' נטו								

מס"ד	הדרישה	תקין / לא תקין	מידות / כמות	תמונה
		לכל סוג שירות (לפחות אחד)		

הסבר :
 בדלתות ובשערים בדרך נגישה התנאי שמציין שרוחב הפתח ורוחב המעבר יחד לא יקטן מ-2.10 מ'.
 בדלתות ובשערים הנפתחים אוטומטית או בדלת מבוקרת כניסה, יש אמצעי הגנה למניעת הילכדות אדם עם מוגבלות המבקש לעבור בפתח.

6 פתח בדרך נגישה
הסבר :
 רוחב המעבר החופשי בפתח שמקושר לדרך נגישה, במקומות אלה לא יפחת מ-90 ס"מ :
 (1) פתחים במחלקה לרפואה דחופה
 (2) פתח יחידת אשפוז מיוחדת ופתחי בית השימוש הנגיש והמקלחת הנגישה המשרתים את יחידת האשפוז
 (3) פתח חדר אוכל או חדר יום
 (4) פתח חדר בדיקה וטיפול עם נגישות מיוחדת והפתחים שבתוכו לחלקיו הפנימיים המשמשים למתן שירות בריאות בפתחים אחרים רוחב פתח אור לא יקטן מ-75 ס"מ לפחות.

מס"ד	הדרישה	תקין / לא תקין	מידות / כמות	תמונה
7	בית שימוש נגיש שירותים נגישים - טיפוס חדש שירותים נגישים - טיפוס ישן פתיחה בדחיפה פתיחה במשיכה	לא תקין רוחב התא 1.45 ס"מ יש להרחיב ל 1.50 מ' בין אסלה לקיר נדרש 0.80 מ'- בפועל 0.75 מ' גובה הכיור 0.75 מ' מהקרקע- נדרש 0.85 מ'		 

תמונה	מידות/כמות	תקין/לא תקין	הדרישה	מס"ד
				
<p>הסבר:</p> <ul style="list-style-type: none"> - בפרט זה, "בית שימוש נגיש מטיפוס 2" (ניתן לקבל פטור לטיפוס 1). - במחלקות אשפוז ובשטחים הציבוריים המשרתים אותן, יימצאו בתי שימוש נגישים לשימוש הציבור שאינו מאושפז בהן. - בתי שימוש נגישים לשימוש הציבור במרפאות חוץ יהיו לפי הוראות אלה: בקומה שיש בה בית שימוש לשימוש הציבור, מרחק ההליכה מכל נקודה בקומה לבית שימוש נגיש באותה קומה לא יעלה על 75 מטרים. - במידה ולא קיים בית שימוש לציבור בקומה מסוימת שניתן בה שירות בריאות, לא יעלה המרחק האופקי לבית שימוש נגיש מכל נקודה בקומה כאמור לבית שימוש נגיש בקומה אחרת על 60 מטרים. - במרפאות חוץ יימצא בית שימוש נגיש מטיפוס 2, אחד לפחות, שישימש את שני המינים, ככל האפשר בסמוך למעליות. 				
		לא רלוונטי	משתנות	8
<p>הסבר:</p> <ul style="list-style-type: none"> - במדור שירותים שבו נמצאות משתנות הן יובחנו בניגוד חזותי לסביבתן - ניגוד כאמור ניתן לביצוע לרבות באמצעות מדבקה על הקיר שצמוד למשתנה, שהיא בניגוד חזותי לסביבתה - ממדי המדבקה יהיו כאלה שתוכל להכיל בתוכה עיגול בקוטר 15 ס"מ לפחות 				
		לא רלוונטי	חדרים לבדיקה וטיפול עם נגישות מיוחדת	9
<p>הסבר:</p> <p>בבית חולים קיים, לרבות בכל אחד מבין מחלקה לרפואה דחופה, מרפאת חוץ ובמחלקת אשפוז, יהיו חדרים לבדיקה וטיפול עם נגישות מיוחדת שיתקיימו בהם הוראות אלה.</p> <p>(1) מספרם יהיה כזה שיבטיח שגם אדם עם מוגבלות יוכל לקבל את כל אחד מסוגי שירותי הבריאות, לעבור את כל סוגי הבדיקות ולקבל את כל סוגי הטיפולים שניתנים במקום, לרבות אלה הדורשים ציוד רפואי או ניתנים על ידי בעלי מקצוע רפואי וכן סוגי שירותי בריאות שבהם מתבצעת הכנה, השהיה או התאוששות לאחר קבלת השירות; השירותים האמורים יינתנו לאדם עם מוגבלות באותה איכות וזמינות כמו לכלל הציבור</p> <p>(2) בחדר כאמור שנדרש בו מעבר מכיסא גלגלים למשטח אחר לצורך בדיקה או טיפול, יימצא שטח חופשי לסיבוב כיסא גלגלים.</p> <p>(3) בחדר לבדיקה וטיפול עם נגישות מיוחדת שנדרשת בו הסרת בגדים לצורך הבדיקה או הטיפול, תהיה עמדת הלבשה נגישה</p>				

מס"ד	הדרישה	תקין / לא תקין	מידות / כמות	תמונה
	בתוכו או בצמוד. (4) ככל האפשר יהיה בקרבת חדר כאמור בית שימוש נגיש.			
10	עמדת הלבשה	לא רלוונטי		
	הסבר: בעמדת הלבשה נגישה יימצאו כל אלה: 1. משטח מרופד כגון מיטה, שמתקיימים בו כל אלה: א. רוחבו 80 ס"מ ואורכו 180 ס"מ, לפחות. ב. את פניו העליונים ניתן להביא לגובה 45 עד 50 ס"מ מפני הרצפה וכן לגובה משטח הבדיקה או הטיפול שעליו יעבור הנבדק. על אף האמור. ג. מבנה המשטח יאפשר להיצמד אליה מצד הצלע הארוכה ולעבור אליו מכיסא גלגלים אפשר שהמשטח יהיה נייד ושניתן להביא אותו למצב של עצירה מוחלטת לצורך ביצוע מעבר בטוח מאמצעי עזר לניידות ואל משטח בדיקה או טיפול. 2. מאחז יד שסייע לאדם עם מוגבלות לצורך שלבי ההתלבשות. 3. השטח הכולל הנדרש לתא הלבשה נגיש יהיה כזה שאדם עם מוגבלות המתנייע בכיסא גלגלים או באמצעי עזר אחר לניידות, יוכל להיכנס אליו, להגיע למשטח, ולעבור אליו, אף בעזרת מיתקן הרמה ומלווה. 4. עמדת הלבשה תאפשר פרטיות גם אל מול אנשי הצוות. 5. יימצא סידור להנחת או תליית הבגדים ושאר האבזרים הנלווים של אדם עם מוגבלות שיימצא בטווח הגעה לחזית או לצד.			
11	מקלחות ומלתחות נגישות	לא רלוונטי		
	הסבר: 1. בחלק בניין שבו מקלחות לשימוש הציבור תימצא מקלחת נגישה אחת ומלתחה נגישה אחת לפחות. 2. המקלחת תימצא בתא משולב עם בית שימוש ומלתחה נגישים או כחלל עצמאי, שבתוכו או בצמוד לו מלתחה נגישה, אם המלתחה צמודה יהיה המעבר מהמלתחה למקלחת בדרך נגישה ובפרטיות.			
12	חדרי אשפוז מיוחדים	לא רלוונטי		
	הסבר: (א) במחלקה יהיו חדרי אשפוז המתאימים גם לאשפוז אנשים עם מוגבלות לרבות אלה המתניידים בכיסא. (ב) סך כל חדרי האשפוז המיוחדים יאפשרו לאשפוז בו-זמנית אנשים עם מוגבלות לרבות אנשים המתניידים בכיסא גלגלים, בשיעור של 10% לפחות מסך כל המיטות במחלקה, ולא פחות ממיטה אחת. בחדרי האשפוז הנגישים יתקיימו הוראות אלה: • לכל 2 מיטות לכל היותר שבהן מתאשפזים אנשים עם מוגבלות, יהיה בית שימוש נגיש ומקלחת נגישה למעט אם לפי הוראות משרד הבריאות לא נדרשים בית שימוש או מקלחת לשימוש המאושפז במחלקה מסוג זה, כגון במחלקה לטיפול נמרץ כללי וטיפול נמרץ ומיוחד ביילוד ובפג. • ניתן שמקלחת נגישה תהיה בחלל נפרד מבית השימוש הנגיש, ובלבד שיתקיימו הוראות אלה: - תא בית שימוש נגיש יהיה מסוג תא שירותים המאפשר מעבר לאסלה מצד אחד לפחות. - יימצא בבית שימוש נגיש סידור לשטיפה כגון מקלח יד, לשימוש אדם עם מוגבלות גם בעת שהוא יושב על האסלה, ובלבד שאין בכך פגיעה ברמת ההגיינה הנדרשת באותה מחלקה לפי הוראות בית החולים. - תא מקלחת נגיש יהיה מסוג תא פתוח או תא סגור ויתקיימו בו הוראות ת"י 1918 חלק 3.2 סעיף 2.2 הדרן במקלחת נגישה. - במקרה שבו המקלחת או בית השימוש שמשותפים את חדר האשפוז המיוחד, בין אם בתאים נפרדים או בתא אחד, צמודים אליו אך הכניסה אליהם אינה מתוך חדר האשפוז המיוחד, יתקיים אחד מאלה: # יבוצע שינוי מבני כך שהמעבר למקלחת או לבית השימוש הנגישים יהיה מתוך חדר האשפוז המיוחד. # המעבר למקלחת או לבית השימוש הנגישים יהיה בפרטיות שתושג על ידי אמצעי קבוע שאדם עם מוגבלות יכול להפעיל באופן עצמאי. # במקלחת יימצא תא משולב שמשרת את יחידת האשפוז, קרוב ככל האפשר אליה, ובו בית שימוש נגיש, מלתחה נגישה ומקלחת נגישה, בתא המשולב יתקיימו הוראות אלה: ○ האסלה תמוקם כך שניתן לעבור אליה משני הצדדים. גובה מושב האסלה הוא 42 ס"מ עד 45 ס"מ מהרצפה; יישאר מקום חופשי שיאפשר מעבר כיסא שירותים לצורך חפיפה מעל האסלה תוך כדי תנועה בהמשך לציר האורך של האסלה, נוסף על כך יימצא מעבר חופשי משני צדי האסלה כדי לאפשר מעבר אליה מכיסא גלגלים. ○ משטח מרופד (כגון מיטה) שניתן לשטיפה שרוחבו 80 ס"מ ואורכו 180 ס"מ, לפחות, במידת האפשר רוחבו יהיה 90 ס"מ. גובה פני המשטח העליונים 45 עד 50 ס"מ מפני הרצפה. אפשר שהמשטח יהיה מתקפל. מבנה המשטח יאפשר להיצמד אליו מצד הצלע הארוכה ולעבור אליו מכיסא גלגלים; המשטח יעמוד בעומס אנכי של 200 ק"ג לפחות. לצד המשטח יימצא מאחז יד קבוע בצורת I. ○ הרוחב החופשי של פתח התא יהיה 90 ס"מ לפחות, ומשני צדיו יהיה משטח תפקוד. ○ השטח הכולל של התא ומיקום הקבועות והאבזרים בתוכו, יבטיחו את כל אלה: (1) שיתאפשר לאדם עם מוגבלות המתנייע בכיסא גלגלים או באמצעי עזר אחר, להגיע לכל אחת מהקבועות והאבזרים בתא, לרבות אסלה, מקלחת, המשטח המרופד והמדף למוצרי רחצה, ולעשות בהם שימוש. שימוש כאמור כולל גם פשיטה ולבישה של בגדים. (2) שהיית מלווה בתא יחד עם האדם עם המוגבלות, ונוסף על כך, לפי הצורך, הימצאות מיתקן הרמה. בפרט, לצד			

מס"ד	הדרישה	תקין / לא תקין	מידות / כמות	תמונה
	האורך של המשטח המרופד יימצא שטח פנוי לסיבוב ובמידת האפשר, יהיה השטח הפנוי עיגול שקוטרו 170 ס"מ. (3) במחלקה שבה בתי השימוש או המקלחות אינן חלק מחדרי האשפוז ואינן צמודות אליהם, אפשר שיימצא תא משולב שמשרת את יחידת האשפוז, ובו בית שימוש נגיש, מלתחה נגישה ומקלחת נגישה. (4) במחלקות שבהן קיים סיכון למטופל כגון במחלקה לבריאות הנפש, אפשר שבמקלחת נגישה, בית שימוש נגיש או תא משולב, שמשרתים יחידת אשפוז מיוחדת, יהיו מאחזי היד פריקים.			
13	בית שימוש ומקלחת שמשרתים חדר אשפוז שאינו מיוחד	לא רלוונטי		
	<p>הסבר:</p> <p>(א) בבית שימוש שמשרת חדר אשפוז שאינו מיוחד, יימצא מאחזי יד קבוע בצורת L מצדה האחד של האסלה, שיתקיימו בו הוראות אלה:</p> <p>1. פניו העליונים של המוט האופקי יהיו בגובה 18 ס"מ עד 24 ס"מ מפני מושב האסלה.</p> <p>2. מקום המפגש שבין המוט האנכי לאופקי יימצא במרחק 20 עד 25 ס"מ מעבר לקצה הקדמי של מושב האסלה.</p> <p>(ב) במקלחת שמשרתת חדר אשפוז שאינו מיוחד, יימצא מאחזי יד אנכי ומאחזי יד אופקי, קבועים, היוצרים יחדיו צורה של L, שתסייע לאדם עם מוגבלות המתקלח במקלחת. אורכם של מאחזי היד 60 עד 80 ס"מ וקוטרם בין 30 מ"מ עד 40 מ"מ; גובה קצהו התחתון של מאחזי היד האנכי יהיה בין 70 עד 80 ס"מ מעל הרצפה, וגובה מאחזי היד האופקי בגובה שבין 70 ס"מ עד 80 ס"מ מהרצפה. מסביב למאחזים יהיה מרווח חופשי לגריפה.</p>			
14	עמדת שירות ועמדת מודיעין	לא נבדק- יש להעביר ליועץ הנגישות פרט דלפק לאישור		
	<p>הסבר:</p> <p>במזכירות רפואית, עמדת אחיות ובעמדת מודיעין בבית חולים קיים, בנויות ושאינן בנויות.</p>			
15	בריכה טיפולית	לא רלוונטי		
	<p>הסבר:</p> <p>בבריכה טיפולית בבית חולים קיים: כל בריכה טיפולית, אפילו היו במקום בריכות שחייה לא טיפוליות, תיחשב כבריכת שחייה עיקרית – יש להתקין מתקן הורדה למים. במדרגות המובילות למים יימצא בית אחיזה שני נמוך יותר.</p>			
16	כבש	לא רלוונטי		
	<p>הסבר:</p> <p>שיפוע כבש לא יעלה על 8% ואולם אפשר שהשיפוע לא יעלה על 10% למרחק של עד 5 מטרים, אם לא ניתן להקטין את שיפוע הכבש האמור ל-8% לכל היותר וניתן אחד מאלה:</p> <ul style="list-style-type: none"> - פטור מסיבות הנדסיות באישור מורשה לנגישות מבנים תשתיות וסביבה לפי תקנה 10 לתקנות הנגישות לבניין קיים. - פטור עקב פגיעה מהותית באופיו המיוחד של הבניין לפי תקנה 10 לתקנות הנגישות לבניין קיים, לגבי המרפאה הקיימת. - השיפוע האורכי של כבש חדש לא יעלה על 8% וככל האפשר – לא יעלה על 6%. - במבנים קיימים ניתן לתכנן כבש בשיפוע של 12.5 למרחק של 2.5 מ' 			

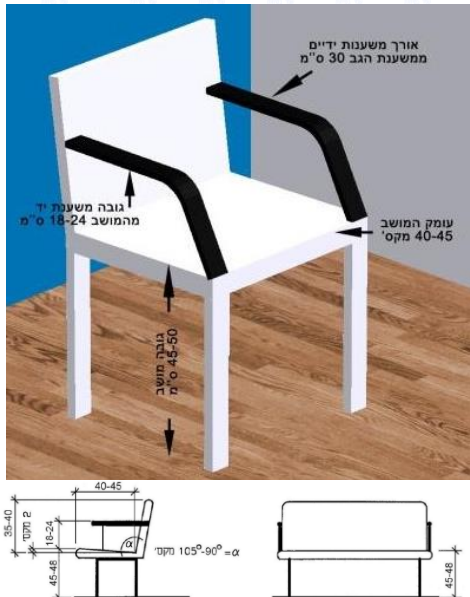

מס"ד	הדרישה	תקין / לא תקין	מידות / כמות	תמונה
17	מעלית	תקין יש לבדוק חיווי קולי לסוג השירות לא עבד בעת הסירור		
<p>הסבר:</p> <ul style="list-style-type: none"> - יש להתקין מס' קומה בשני צדי משקוף המעלית בגובה 140 ס"מ מהרצפה - יש לשים סימון ברייל ליד כל לחצן - יש להתקין שלט "קומה" מול המעלית בכל המפלסים - מחוץ לתא יש לשים שלט המציין עומק מעלית ורוחב הפתח - במידה והמעלית משמשת 3 תחנות ומעלה נדרש: <ol style="list-style-type: none"> 1. חיווי קולי המציין את הקומה ואת סוג השרות בקומה. 2. סימון חזותי של מס' הקומה. - לחצן היציאה יהיה בניגוד חזותי ומשושי משאר הלחצנים. 				
18	משטחי אזהרה	תקין		
<p>הסבר:</p> <p>בבניין קיים משטח אזהרה יותקן רק בחלק העליון של גרם המדרגות ובפודסטים שאורכם עולה על 2.0 מ'.</p>				
19	סימון מדרגות	תקין		<p>מרחק פס האזהרה מקצה המסלך יהיה 3 ס"מ רוחב פס האזהרה יהיה 2.5 ס"מ</p> <p>פס האזהרה יהיה מעוגל חותמים בפינים הבניים פס האזהרה יהיה עגול פי 2.5 ס"מ במסלך ותק הבניים פס האזהרה יהיה עגול פי 2.5 ס"מ</p>
<p>הסבר:</p> <p>פס אזהרה יותקן בכל מדרגה במרחק של 3 ס"מ מהקצה-רוחבו יהיה 3-2.5 ס"מ וצבעו יהיה מנוגד חזותית (בבניין מגורים הפס יותקן במדרגה העליונה ובמדרגה התחתונה בלבד).</p>				
20	מאחזי יד במדרגות	תקין		

תמונה	מידות/כמות	תקין/לא תקין	הדרישה	מס"ד
<p>הסבר: יש להתקין בתי אחיזה בשני צדי גרם המדרגות. בתי האחיזה יותקנו בניצב לכיוון המדרגות וחיבורם יהיה בתחתית בית האחיזה באופן שיאפשר ציפה. בתי האחיזה יהיו בקוטר חיצוני 30 – 40 מ"מ, וגובהם העליון יהיה 90-95 ס"מ ממפלס המדרגה. בקצה העליון בתי האחיזה ימשכו 50 מעבר לקצה המדרגה הראשונה ובקצה התחתון ימשכו גם 30 ס"מ מעבר לקצה המדרגה הראשונה, כל זאת בתנאי שאין בכך הפרעה לתנועת בכיוונים אחרים. הפן הפנימי של בתי האחיזה לא יחרוג יותר מ-5 ס"מ מחוץ למהלך המדרגות או למשטח הביניים, והפן הפנימי של בתי האחיזה יותר מ-9 ס"מ. בתי האחיזה יכופפו כלפי מטה בקצותיהם. גוון בתי האחיזה יהיה מנוגד לגוון סביבתם.</p>				
		<p>יש להשלים שילוט: שלט "כניסה נגישה" בכניסה הראשית</p> <p>שלט "הכניסה מותרת עם חיית שירות" בכניסה הראשית</p> <p>שלט "ניתן לקבל את עזרת הצוות" ליד דלפק עתידי</p> <p>שלט "דלפק נגיש" ליד דלפק עתידי</p> <p>שלט "מעלית נגישה" ליד מעלית</p>	<p>שילוט הכוונה והסברה</p>	21

תמונה	מידות/כמות	תקין/לא תקין	הדרישה	מס"ד

הסבר:

שילוט הכוונה והפניה ושילוט הזיהוי
 לצורך תכנון סביבה נגישה מבחינת העברת המידע ומבחינת ההתמצאות בה, יש לתכנן מערכת שילוט סימון והכוונה, המביאה בחשבון

מס"ד	הדרישה	תקין / לא תקין	מידות / כמות	תמונה
	את הצרכים המיוחדים של אנשים בעלי מוגבלות שונות, בנוסף לצורך לכוון ולהדריך את כלל האוכלוסייה. מקומות הדורשים שילוט:			
	1. מקומות חניה נגישים – יזוהו על ידי שלט המסמל חניה נגישה. השלטים יוצבו אנכית באופן שיראו בבירור על ידי נהג המתקדם למקום החניה ובגובה 2.0 מ'. נוסף על כך, פני השטח של משטח החניה הנגישה, יצבעו על גבי הריצוף, האספלט וכדומה בצבע עמיד, מנוגד לגוון הרקע (רצוי ומקובל שימוש בגוון כחול כהה) ועליהם יסומן סמל הנגישות הבין לאומי. 2. מעברים – לאורך המעברים, יוצבו שלטים המכוונים אל החללים השונים, כגון: מעליות, מדרגות וכדומה. 3. יציאות – יוצבו שלטי הכוונה לכיוון היציאות הרגילות במבנה. בנוסף יוצבו שלטים המכוונים לדרכי המילוט הנגישות. השלטים יכילו את הסמל הנגישות הבין לאומי. 4. בתי שימוש – יוצבו במקומות הבולטים לעין שלטי הכוונה לבתי השימוש. בתי השימוש יזוהו על ידי שלט שיותקן בצד הדלת. כל השלטים יכילו סמל המציין את יעוד תא בית השימוש (לנשים או לגברים או לשני כשמדובר בתא שימוש נגיש יכיל השלט את סמל הנגישות הבין לאומי.			
22	מחירי שמן	לא רלוונטי		
23	ריהוט 	לא נבדק יש להציב 10% מושבים מסך המושבים במקום		
	הסבר: יש להציב 10% כסאות נגישים מסך הכיסאות בכל נק' ריכוז.			
24	מערכת שמע 	לא נבדק יש להציב מערכת שמע על דלפק הקבלה		
25	מתקן מים	לא רלוונטי		
26	חניות במידה ובמקום אין חניות מסומנות, הבעלות תוציא מכתב רשום לרשות ובו דרישה לסמן חניות נכים-יש לתעד הדרישה	לא רלוונטי		

תמונה	מידות/כמות	תקין/לא תקין	הדרישה	מס"ד																																												
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>טור 4</th> <th>טור 3</th> <th>טור 2</th> <th>טור 1</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>מקומות חניה נגישים לרכב גבוה</td> <td>מקומות חניה נגישים לרכב רגיל</td> <td>סך כל מספר מקומות החניה הנגישים</td> <td>סך כל מספר מקומות החניה קיימים</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>-</td> <td>1</td> <td>4 עד 10</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>11 עד 25</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>2</td> <td></td> <td>26 עד 75</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>2</td> <td>4</td> <td>76 עד 100</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>3</td> <td>5</td> <td>101 עד 150</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>4</td> <td>6</td> <td>151 עד 200</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>4</td> <td>7</td> <td>201 עד 300</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>5</td> <td>8</td> <td>301 עד 400</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>6</td> <td>9</td> <td>401 עד 500</td> </tr> </tbody> </table>	טור 4	טור 3	טור 2	טור 1	מקומות חניה נגישים לרכב גבוה	מקומות חניה נגישים לרכב רגיל	סך כל מספר מקומות החניה הנגישים	סך כל מספר מקומות החניה קיימים	1	-	1	4 עד 10	1	1	2	11 עד 25	1	2		26 עד 75	2	2	4	76 עד 100	2	3	5	101 עד 150	2	4	6	151 עד 200	3	4	7	201 עד 300	3	5	8	301 עד 400	3	6	9	401 עד 500	
טור 4	טור 3	טור 2	טור 1																																													
מקומות חניה נגישים לרכב גבוה	מקומות חניה נגישים לרכב רגיל	סך כל מספר מקומות החניה הנגישים	סך כל מספר מקומות החניה קיימים																																													
1	-	1	4 עד 10																																													
1	1	2	11 עד 25																																													
1	2		26 עד 75																																													
2	2	4	76 עד 100																																													
2	3	5	101 עד 150																																													
2	4	6	151 עד 200																																													
3	4	7	201 עד 300																																													
3	5	8	301 עד 400																																													
3	6	9	401 עד 500																																													

תמונה	מידות/כמות	תקין/לא תקין	הדרישה	מס"ד
		<p>לא תקין יש להשלים סימן מוביל עד 30 ס"מ מפתח המבנה</p>	<p>סימן מוביל במקום יוצב סימן מוביל אשר יכוון אל הפונקציות במקום לרבות הכניסה הראשית, דלפק הקבלה ואל הסימן המאתר של המעלית. הסימן המוביל יכול להיות מטיפוס מתאים או אלקטרוני מסוג Step hear או right hear</p> <p>סימן מוביל מטיפוס 1: הפסים יהיו מקבילים זה לזה. אורך הבסיס העליון של הפס לא יקטן מ-15 ס"מ. אורכו של הבסיס התחתון של הפס יהיה ארוך מהבסיס העליון ב-10 מ"מ – 12 מ"מ. בין קצות הבסיסים התחתונים של שני פסים הנמצאים בהמשך זה לזה יימצא מרווח שאורכו אינו גדול מ-35 מ"מ - לצורכי ניקוז מים. רוחב הסימן (W) יהיה בין 30 ס"מ ל-40 ס"מ. בשטחי חוץ, ברחבה שרוחבה גדול מ-3 מ', יהיה רוחב הסימן (W) בין 55 ס"מ ל-65 ס"מ.</p>	27

חתימת מורשה נגישות